

防火構造 外壁（非耐力） PC030NE-0286-1 日鉄鋼板 株式会社 屋外側 金属製外壁 縦張のみ t=0.27mm以上 ＋ 防水紙 無し又は有り ＋ せっこうボード t=12.5mm以上 JIS A 6901 ＋ せっこうボード t=9.5mm以上 JIS A 6901 S 造 @910以下 認定書要件確認の事		防火構造 外壁（非耐力） PC030NE-0017 日新製鋼 株式会社 PC030NE-0033 PC030NE-0038 PC030NE-0044 PC030NE-0053 日鉄鋼板 株式会社 認定書構造要件あり 認定書構造要件あり // // // 屋外側 金属製外壁 t=0.27mm以上 ＋ 防水紙 無し又は有り ＋ せっこうボード t=12.5mm以上 JIS A 6901 ＋ せっこうボード t=9.5mm以上 JIS A 6901 S 造 @910以下 @606以下		防火構造 外壁（非耐力） H12建設省告示第1359号 屋外側 金属製外壁 ＋ せっこうボード t=12.5mm以上 JIS A 6901 S 造 @606以下 木 造 @455以下 屋内側 せっこうボード t=9.5mm以上 JIS A 6901	
		防火構造 外壁（非耐力） PC030NE-0224 株式会社 小池弥太郎商店 （ KING 800 ） 屋外側 金属製外壁 t=0.5mm以上 ガラス繊維マット裏貼 ＋ 専用防水シート ＋ せっこうボード t=15mm以上 JIS A 6901 専用目地処理材 S 造 @610以下 認定書要件確認の事		防火構造 外壁（非耐力） PC030NE-9109 （防火第102号） （社）石膏ボード工業会 屋外側 金属製外壁 t=0.15mm以上 t=0.25mm以下は塗装 ＋ せっこうボード t=12.5mm以上 JIS A 6901 S 造 @606以下 屋内側 せっこうボード t=9.5mm以上 JIS A 6901	

4 5 分準耐火構造 外壁（非耐力） H 1 2 建設省告示第 1 3 5 8 号 ※延焼の恐れのある部分 屋外側 金属製外壁 ＋ せっこうボード t＝1 2 . 5 mm以上 JIS A 6901 S 造 @606以下 木 造 @455以下 屋内側 せっこうボード t＝1 5 mm以上 JIS A 6901	4 5 分準耐火構造 外壁（非耐力） H 1 2 建設省告示第 1 3 5 8 号 ※延焼の恐れのある部分 屋外側 金属製外壁 ＋ せっこうボード t＝1 2 . 5 mm以上 JIS A 6901 S 造 @606以下 木 造 @455以下 屋内側 せっこうボード t＝1 2 . 5 mm以上 JIS A 6901 ＋ せっこうボード t＝9 . 5 mm以上 JIS A 6901	4 5 分準耐火構造 外壁（非耐力） Q F 0 4 5 B E - 9 2 2 7 （準耐火（通）Wb 1 0 0 1） （社）石膏ボード工業会 屋外側 金属製外壁 t=0.27mm以上 ＋ せっこうボード t＝1 2 . 5 mm以上 JIS A 6901 S 造 @606以下 木 造 @455以下 屋内側 強化せっこうボード t＝1 2 . 5 mm以上 JIS A 6901 目地処理等要件あり
4 5 分準耐火構造 外壁（非耐力） H 1 2 建設省告示第 1 3 5 8 号 ※延焼の恐れのない部分 屋外側 金属製外壁 ＋ せっこうボード t＝1 2 . 5 mm以上 JIS A 6901 S 造 @606以下 木 造 @455以下 屋内側 せっこうボード t＝1 2 . 5 mm以上 JIS A 6901	4 5 分準耐火構造 外壁（非耐力） H 1 2 建設省告示第 1 3 5 8 号 ※延焼の恐れのある部分 屋外側 金属製外壁 ＋ せっこうボード t＝1 2 . 5 mm以上 JIS A 6901 S 造 @606以下 木 造 @455以下 屋内側 せっこうボード t＝9 . 5 mm以上 JIS A 6901 ＋ せっこうボード t＝1 2 . 5 mm以上 JIS A 6901	4 5 分準耐火構造 外壁（非耐力） Q F 0 4 5 N E - 0 0 7 4 旭化成建材 株式会社 屋外側 金属製外壁 t=0 . 4 mm以上 ＋ 防水紙 無し又は有り ＋ ネオマフォーム F S t＝20～50mm ＋（複合板） せっこうボード t＝1 2 . 5 mm JIS A 6901 S 造 @910以下 屋内側 せっこうボード t＝1 2 . 5 mm以上 JIS A 6901 ＋ せっこうボード t＝9 . 5 mm以上 JIS A 6901 認定書要件確認の事

1 時間耐火構造 外壁（非耐力） F P 0 6 0 N E - 9 2 2 3 全国木質セメント板工業会 屋外側 金属製外壁 t=0.35mm以上 + 強化せっこうボード t=1 5 mm NM- 8 6 1 5 + 耐火用木毛板 t=2 5 mm QM- 9 7 0 1 認定書要件確認の事 S 造 @910以下	1 時間耐火構造 外壁（非耐力） H 1 2 建設省告示第 1 3 9 9 号 屋外側 金属製外壁 + 耐火 K L パネル t=3 5 mm 突き付け仕様 （株）イーアンドイーマテリアル 認定書要件確認の事 S 造 @606以下	1 時間耐火構造 外壁（非耐力） H 1 2 建設省告示第 1 3 9 9 号 屋外側 金属製外壁 + 通 気 層 + 強化せっこうボード JIS A 6901 総厚t=4 2 mm以上 屋内側 強化せっこうボード JIS A 6901 総厚t=4 2 mm以上 S 造 @606以下 木 造 @455以下
3 0 分耐火構造 外壁（非耐力） F P 0 3 0 N E - 9 2 2 2 全国木質セメント板工業会 屋外側 金属製外壁 t=0.35mm以上 + せっこうボード t=9 . 5 mm QM- 9 8 2 8 + 耐火用木毛板 t=2 0 mm QM- 9 7 0 1 認定書要件確認の事 S 造 @910以下	1 時間耐火構造 外壁（非耐力） H 1 2 建設省告示第 1 3 9 9 号 屋外側 金属製外壁 + ハイルックパネル t=3 6 mm 突き付け仕様 （株）イーアンドイーマテリアル 認定書要件確認の事 S 造 @606以下	1 時間耐火構造 外壁（非耐力） H 1 2 建設省告示第 1 3 9 9 号 屋外側 金属製外壁 + 通 気 層 + ケイ酸カルシウム板 t=8 mm以上 + 強化せっこうボード JIS A 6901 総厚t=3 6 mm以上 屋内側 強化せっこうボード JIS A 6901 総厚t=3 6 mm以上 + ケイ酸カルシウム板 t=8 mm以上 S 造 @606以下 木 造 @455以下

防火構造 外壁（非耐力） PC030NE-0172 （スパンドレル防火30） フクビ化学工業 株式会社 屋外側 金属製外壁 t=0.35mm以上 ＋ 防水紙 無し又は有り ＋ フェノバート 高密度品 t=20～100mm ＋ せっこうボード t=12.5mm以上 JIS A 6901 認定書要件確認の事		30分耐火構造 外壁（非耐力） FP030NE-0124 （カクナミ30） フクビ化学工業 株式会社 屋外側 金属製外壁 t=0.35mm以上 ＋ 防水紙 無し又は有り ＋ フェノバート 高密度品 t=20～75mm ＋（複合板） 硬質木毛セメント板 t=20mm以上 ＋ T型ジョイナー 認定書要件確認の事	
1時間耐火構造 外壁（非耐力） FP060NE-0137-1 （スパンドレル60） フクビ化学工業 株式会社 屋外側 金属製外壁 t=0.4mm以上 ＋ 防水紙 無し又は有り ＋ フェノバート 高密度品 t=20mm ＋ 耐火目地テープ貼 ＋ 硬質木毛セメント板 t=20mm以上 ＋（複合板） せっこうボード t=12.5mm以上 JIS A 6901 認定書要件確認の事		1時間耐火構造 外壁（非耐力） FP060NE-0129 （カクナミ60） フクビ化学工業 株式会社 屋外側 金属製外壁 t=0.35mm以上 ＋ 防水紙 無し又は有り ＋ フェノバート 高密度品 t=20～75mm ＋（複合板） 硬質木毛セメント板 t=25mm以上 ＋ T型ジョイナー 耐火目地テープ付 認定書要件確認の事	

防火構造 外壁（非耐力） PC030NE-0121-5 旭化成建材 株式会社 屋外側 金属製外壁 t=0.4mm以上 ＋ 防水紙 無し又は有り ＋ ネオマフォームFS t=20～50mm ＋（複合板） せっこうボード t=12.5mm JIS A 6901 認定書要件確認の事		30分耐火構造 外壁（非耐力） FP030NE-0174 旭化成建材 株式会社 屋外側 金属製外壁 （スパンドレ系のみ可） t=0.35mm以上 ＋ 防水紙 無し又は有り ＋ ネオマフォームFS t=20～50mm ＋（複合板） せっこうボード t=9.5mm以上 JIS A 6901 ＋ 強化せっこうボード t=12.5mm以上 JIS A 6901 認定書要件確認の事		45分準耐火構造 外壁（非耐力） QF045NE-0074 旭化成建材 株式会社 屋外側 金属製外壁 t=0.4mm以上 ＋ 防水紙 無し又は有り ＋ ネオマフォームFS t=20～50mm ＋（複合板） せっこうボード t=12.5mm JIS A 6901 屋内側 せっこうボード t=12.5mm以上 JIS A 6901 ＋ せっこうボード t=9.5mm以上 JIS A 6901 認定書要件確認の事	
30分耐火構造 外壁（非耐力） FP030NE-0270-1 旭化成建材 株式会社 屋外側 金属製外壁 （角波系可、スパンドレ不可） t=0.5mm以上 ＋ 防水紙 無し又は有り ＋ ネオマフォームFS t=25mmのみ ＋（複合板） せっこうボード t=12.5mm以上 JIS A 6901 認定書要件確認の事		30分耐火構造 外壁（非耐力） FP030NE-183-5 旭化成建材 株式会社 屋外側 金属製外壁 （形状確認の事） t=0.35mm以上 ＋ 防水紙 無し又は有り ＋ ネオマフォームFS t=20～50mm ＋（複合板） セメント板 t=20mm以上 JIS A 5404 認定書要件確認の事 （ネオマ耐火スパンドレウォール）		1時間耐火構造 外壁（非耐力） FP060NE-184-5 旭化成建材 株式会社 屋外側 金属製外壁 （形状確認の事） t=0.35mm以上 ＋ 防水紙 無し又は有り ＋ ネオマフォームFS t=20～50mm ＋（複合板） セメント板 t=25mm以上 JIS A 5404 認定書要件確認の事 （ネオマ耐火スパンドレウォール）	



株式会社 小池弥太郎商店 静岡県静岡市葵区薬師11番4 電話（054）263-2280（代表）	年 月 日	変 更 記 事	受領 日附 年 月 日	設計者	日附 年 月 日	工事件名	設計番号
	.		.		.	社内用資料・社外配布等禁止	防耐火-05
	.		.		.		
	.		.		.		
	.		.		.		
	年 月 日		受領 日附 年 月 日	施工者	作図 年 月 日	図面名	縮 尺
	NA 2024-10-23		.		MA 2024-10-23	防耐火構造仕様図（概要図）	A3-1/5

防火構造 外壁（非耐力） PC030BE-2361 旭化成建材 株式会社 屋外側 金属製外壁（縦張） t=0.4mm以上 ＋ 胴 縁(18×45@500) ＋ 防水紙 有り ＋ ネオマフォーム t=20～210mm ＋ 防湿気密フィルム 無し又は有り ＋ 構造用面材 t=9mm以上 屋内側 せっこうボード t=12.5mm以上 JIS A 6901 目地処理等要件あり 認定書要件確認の事		防火構造 外壁（非耐力） PC030BE-2362 旭化成建材 株式会社 屋外側 金属製外壁（縦張） t=0.4mm以上 ＋ 胴 縁(18×45@500) ＋ 防水紙 有り ＋ ネオマフォーム t=20～210mm ＋ 防湿気密フィルム 無し又は有り ＋ セメント板面材 t=9mm以上 屋内側 せっこうボード t=12.5mm以上 JIS A 6901 目地処理等要件あり 認定書要件確認の事		防火構造 木造外壁（非耐力） PC030BE-3668（1） 金属製外壁（縦張） t=0.35mm以上 旭化成建材 株式会社 防火構造 木造外壁（非耐力） PC030BE-3668（2） 金属製外壁（縦張） t=0.35mm以上 旭化成建材 株式会社 防火構造 木造外壁（非耐力） PC030BE-3752（1） 金属製外壁（縦張・横張） t=0.35mm以上 旭化成建材 株式会社	
防火構造 外壁（非耐力） PC030BE-2363 旭化成建材 株式会社 屋外側 金属製外壁（縦張） t=0.4mm以上 ＋ 胴 縁(18×45@500) ＋ 防水紙 有り ＋ ネオマフォーム t=20～210mm ＋ 防湿気密フィルム 無し又は有り ＋ せっこうボード t=9.5mm以上 JIS A 6901 屋内側 せっこうボード t=12.5mm以上 JIS A 6901 目地処理等要件あり 認定書要件確認の事		防火構造 外壁（非耐力） PC030BE-2364 旭化成建材 株式会社 屋外側 金属製外壁（縦張） t=0.4mm以上 ＋ 胴 縁(18×45@500) ＋ 防水紙 有り ＋ ネオマフォーム t=20～210mm ＋ 防湿気密フィルム 無し又は有り ＋ VSボード t=9mm以上 JIS A 5440 屋内側 せっこうボード t=12.5mm以上 JIS A 6901 目地処理等要件あり 認定書要件確認の事		防火構造 木造外壁（非耐力） PC030BE-3752（2） 金属製外壁（縦張・横張） t=0.35mm以上 旭化成建材 株式会社 防火構造 木造外壁（非耐力） PC030BE-3752（3） 金属製外壁（縦張・横張） t=0.35mm以上 旭化成建材 株式会社 防火構造 木造外壁（非耐力） PC030BE-3752（4） 金属製外壁（縦張・横張） t=0.35mm以上 旭化成建材 株式会社	

株式会社 小池 弥太郎 商店 静岡県静岡市葵区葉師11番4 電話（054）263-2280（代表）	年 月 日	変 更 記 事	受領 日附 年 月 日	設計者	日附 年 月 日	工事件名	設計番号
	.		.		.	社内用資料・社外配布等禁止	防火-06
	.		.		.		
	.		.		.		
	年 月 日		受領 日附 年 月 日	施工者	作図 年 月 日	図面名	縮 尺
	.		.		MA 2024-10-23	防火構造仕様図（概要図）	A3-1/5



軒裏 1時間準耐火構造
Q F 0 6 0 R S - 9 1 2 4
(準耐火 (通) R e 2 0 0 1)
(社) 石膏ボード工業会

鼻隠・軒天
金属板
+
強化せっこうボード
t = 1 5 mm
JIS A 6901

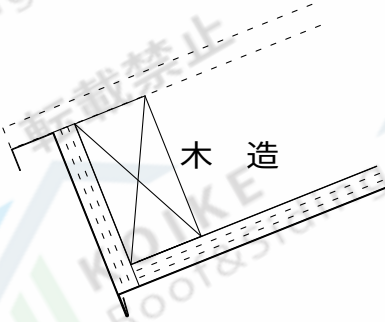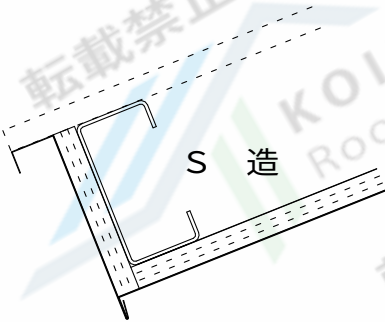


軒裏 45分準耐火構造
Q F 0 4 5 R S - 9 1 2 3
(準耐火 (通) R e 1 0 0 1)
(社) 石膏ボード工業会

鼻隠・軒天
金属板
+
強化せっこうボード
t = 1 2 . 5 mm
JIS A 6901

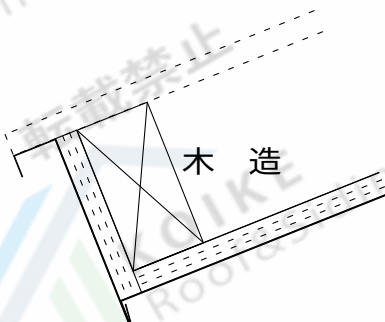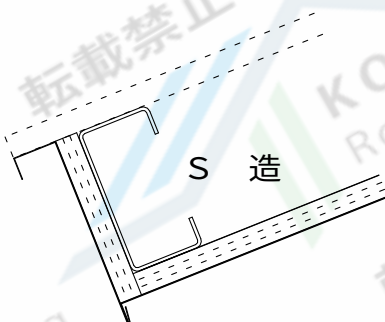


屋根、屋内側の部分、天井 30分準耐火構造
H 1 2 建設省告示第1358号

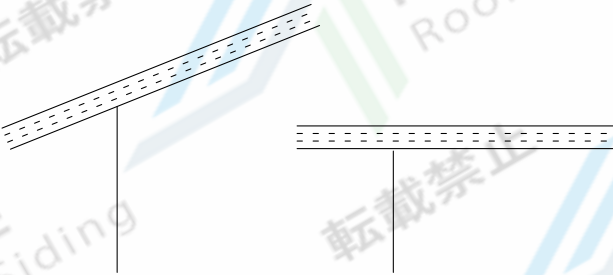

強化せっこうボード
t = 1 2 . 5 mm以上
JIS A 6901

屋根、屋内側の部分、天井 30分準耐火構造
H 1 2 建設省告示第1358号

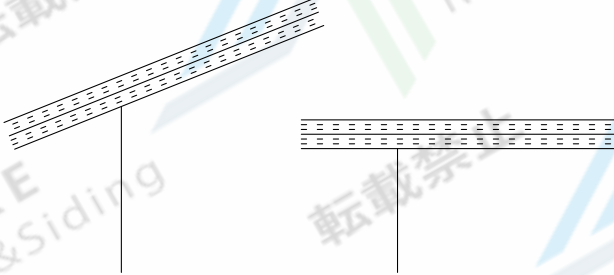

せっこうボード
t = 9 . 5 mm以上
JIS A 6901
+
せっこうボード
t = 9 . 5 mm以上
JIS A 6901