

防火構造 外壁（非耐力）
PC030NE-0286-1
日鉄鋼板 株式会社

屋外側
金属製外壁 縦張のみ
t=0.27mm以上
+
防水紙 無し又は有り
+
せっこうボード
t = 12.5mm以上
JIS A 6901
+
せっこうボード
t = 9.5mm以上
JIS A 6901



認定書要件確認の事

S 造
@910以下

防火構造 外壁（非耐力）
PC030NE-0017 認定書構造要件あり
日新製鋼 株式会社
PC030NE-0033 認定書構造要件あり
PC030NE-0038 "
PC030NE-0044 "
PC030NE-0053 "
日鉄鋼板 株式会社


屋外側
金属製外壁
t=0.27mm以上
+
防水紙 無し又は有り
+
せっこうボード
t = 12.5mm以上
JIS A 6901
+
せっこうボード
t = 9.5mm以上
JIS A 6901



S 造
@910以下
@606以下

防火構造 外壁（非耐力）
H12建設省告示第1359号

屋外側
金属製外壁
+
せっこうボード
t = 12.5mm以上
JIS A 6901

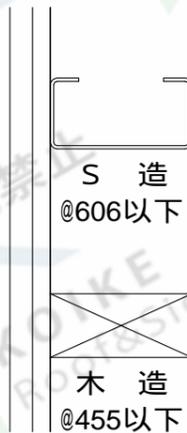

S 造
@606以下
木 造
@455以下

屋内側
せっこうボード
t = 9.5mm以上
JIS A 6901

防火構造 外壁（非耐力）
PC030NE-0224
株式会社 小池弥太郎商店
(KING 800)

屋外側
金属製外壁
t=0.5mm以上
ガラス繊維マット裏貼
+
専用防水シート
+
せっこうボード
t = 15mm以上
JIS A 6901
専用目地処理材



認定書要件確認の事

S 造
@610以下

防火構造 外壁（非耐力）
PC030NE-9109
(防火第102号)
(社)石膏ボード工業会

屋外側
金属製外壁
t=0.15mm以上
t=0.25mm以下は塗装
+
せっこうボード
t = 12.5mm以上
JIS A 6901



S 造
@606以下

屋内側
せっこうボード
t = 9.5mm以上
JIS A 6901

株式会社 小池弥太郎商店
静岡県静岡市葵区流通センター16番
電話(054)263-2280(代表)

年月日	変更	記事

受領日	年月日	設計者

受領日	年月日	施工者

日附	年月日	工事名
		社内用資料・社外配布等禁止

設計番号	縮尺
防火-01	A3-1/5

作図年月日 図面名
MA 2024-10-23 防火構造仕様図 (概要図)

4 5 分準耐火構造 外壁 (非耐力)
H 1 2 建設省告示第 1 3 5 8 号
延焼の恐れのある部分

屋外側
金属製外壁
+
せっこうボード
t = 1 2 . 5 mm 以上
JIS A 6901



屋内側
せっこうボード
t = 1 5 mm 以上
JIS A 6901

4 5 分準耐火構造 外壁 (非耐力)
H 1 2 建設省告示第 1 3 5 8 号
延焼の恐れのある部分

屋外側
金属製外壁
+
せっこうボード
t = 1 2 . 5 mm 以上
JIS A 6901



屋内側
せっこうボード
t = 1 2 . 5 mm 以上
JIS A 6901
+
せっこうボード
t = 9 . 5 mm 以上
JIS A 6901

4 5 分準耐火構造 外壁 (非耐力)
Q F 0 4 5 B E - 9 2 2 7
(準耐火 (通) W b 1 0 0 1)
(社) 石膏ボード工業会

屋外側
金属製外壁
t = 0 . 27 mm 以上
+
せっこうボード
t = 1 2 . 5 mm 以上
JIS A 6901



屋内側
強化せっこうボード
t = 1 2 . 5 mm 以上
JIS A 6901
目地処理等要件あり

4 5 分準耐火構造 外壁 (非耐力)
H 1 2 建設省告示第 1 3 5 8 号
延焼の恐れのない部分

屋外側
金属製外壁
+
せっこうボード
t = 1 2 . 5 mm 以上
JIS A 6901



屋内側
せっこうボード
t = 1 2 . 5 mm 以上
JIS A 6901

4 5 分準耐火構造 外壁 (非耐力)
H 1 2 建設省告示第 1 3 5 8 号
延焼の恐れのある部分

屋外側
金属製外壁
+
せっこうボード
t = 1 2 . 5 mm 以上
JIS A 6901



屋内側
せっこうボード
t = 9 . 5 mm 以上
JIS A 6901
+
せっこうボード
t = 1 2 . 5 mm 以上
JIS A 6901

4 5 分準耐火構造 外壁 (非耐力)
Q F 0 4 5 N E - 0 0 7 4
旭化成建材 株式会社

屋外側
金属製外壁
t = 0 . 4 mm 以上
+
防水紙 無し又は有り
+
ネオマフォーム F S
t = 20 ~ 50 mm
+ (複合板)
せっこうボード
t = 1 2 . 5 mm
JIS A 6901



屋内側
せっこうボード
t = 1 2 . 5 mm 以上
JIS A 6901
+
せっこうボード
t = 9 . 5 mm 以上
JIS A 6901

認定書要件確認の事

1時間耐火構造 外壁（非耐力）
F P 0 6 0 N E - 9 2 2 3
全国木質セメント板工業会

屋外側
金属製外壁
t=0.35mm以上
+
強化せっこうボード
t = 15 mm
NM-8615
+
耐火用木毛板
t = 25 mm
QM-9701



認定書要件確認の事

S 造
@910以下

1時間耐火構造 外壁（非耐力）
H 1 2 建設省告示第 1 3 9 9 号

屋外側
金属製外壁
+
耐火K Lパネル
t = 35 mm
突き付け仕様
(株)I-アット I-マテリアル



認定書要件確認の事

S 造
@606以下

1時間耐火構造 外壁（非耐力）
H 1 2 建設省告示第 1 3 9 9 号

屋外側
金属製外壁
+
通気層
+
強化せっこうボード
JIS A 6901
総厚t=42mm以上



屋内側
強化せっこうボード
JIS A 6901
総厚t=42mm以上

S 造
@606以下

木 造
@455以下

30分耐火構造 外壁（非耐力）
F P 0 3 0 N E - 9 2 2 2
全国木質セメント板工業会

屋外側
金属製外壁
t=0.35mm以上
+
せっこうボード
t = 9.5 mm
QM-9828
+
耐火用木毛板
t = 20 mm
QM-9701



認定書要件確認の事

S 造
@910以下

1時間耐火構造 外壁（非耐力）
H 1 2 建設省告示第 1 3 9 9 号

屋外側
金属製外壁
+
ハイラックパネル
t = 36 mm
突き付け仕様
(株)I-アット I-マテリアル



認定書要件確認の事

S 造
@606以下

1時間耐火構造 外壁（非耐力）
H 1 2 建設省告示第 1 3 9 9 号

屋外側
金属製外壁
+
通気層
+
ケイ酸カルシウム板
t = 8 mm以上
+
強化せっこうボード
JIS A 6901
総厚t=36mm以上



屋内側
強化せっこうボード
JIS A 6901
総厚t=36mm以上
+
ケイ酸カルシウム板
t = 8 mm以上

S 造
@606以下

木 造
@455以下

防火構造 外壁（非耐力）
PC030NE-0172
（スパンドレル防火30）
フクビ化学工業 株式会社

30分耐火構造 外壁（非耐力）
FP030NE-0124
（カクナミ30）
フクビ化学工業 株式会社

屋外側
金属製外壁
t=0.35mm以上
+
防水紙 無し又は有り
+
フェイバボード 高密度品
t=20~100mm
+
せっこうボード
t=12.5mm以上
JIS A 6901



認定書要件確認の事

S 造
@910以下

屋外側
金属製外壁
t=0.35mm以上
+
防水紙 無し又は有り
+
フェイバボード 高密度品
t=20~75mm
+（複合板）
硬質木毛セメント板
t=20mm以上
+
T型ジョイナー



認定書要件確認の事

S 造
@910以下

1時間耐火構造 外壁（非耐力）
FP060NE-0137-1
（スパンドレル60）
フクビ化学工業 株式会社

1時間耐火構造 外壁（非耐力）
FP060NE-0129
（カクナミ60）
フクビ化学工業 株式会社

屋外側
金属製外壁
t=0.4mm以上
+
防水紙 無し又は有り
+
フェイバボード 高密度品
t=20mm
+
耐火目地テープ貼
+
硬質木毛セメント板
t=20mm以上
+（複合板）
せっこうボード
t=12.5mm以上
JIS A 6901



認定書要件確認の事

S 造
@910以下

屋外側
金属製外壁
t=0.35mm以上
+
防水紙 無し又は有り
+
フェイバボード 高密度品
t=20~75mm
+（複合板）
硬質木毛セメント板
t=25mm以上
+
T型ジョイナー
耐火目地テープ付



認定書要件確認の事

S 造
@910以下

防火構造 外壁（非耐力）
PC030NE-0121-5
旭化成建材 株式会社

屋外側
金属製外壁
t=0.4mm以上
+
防水紙 無し又は有り
+
ネオマフォームFS
t=20~50mm
+（複合板）
せっこうボード
t=12.5mm
JIS A 6901



認定書要件確認の事

S 造
@910以下

30分耐火構造 外壁（非耐力）
FP030NE-0174
旭化成建材 株式会社

屋外側
金属製外壁
（ｽﾊﾟﾝﾄﾞ系のみ可）
t=0.35mm以上
+
防水紙 無し又は有り
+
ネオマフォームFS
t=20~50mm
+（複合板）
せっこうボード
t=9.5mm以上
JIS A 6901
+
強化せっこうボード
t=12.5mm以上
JIS A 6901



認定書要件確認の事

S 造
@606以下

45分準耐火構造 外壁（非耐力）
QF045NE-0074
旭化成建材 株式会社

屋外側
金属製外壁
t=0.4mm以上
+
防水紙 無し又は有り
+
ネオマフォームFS
t=20~50mm
+（複合板）
せっこうボード
t=12.5mm
JIS A 6901



屋内側
せっこうボード
t=12.5mm以上
JIS A 6901
+
せっこうボード
t=9.5mm以上
JIS A 6901

認定書要件確認の事

30分耐火構造 外壁（非耐力）
FP030NE-0270-1
旭化成建材 株式会社

屋外側
金属製外壁
（角波系可、ｽﾊﾟﾝﾄﾞ不可）
t=0.5mm以上
+
防水紙 無し又は有り
+
ネオマフォームFS
t=25mmのみ
+（複合板）
せっこうボード
t=12.5mm以上
JIS A 6901



認定書要件確認の事

S 造
@606以下

30分耐火構造 外壁（非耐力）
FP030NE-183-5
旭化成建材 株式会社

屋外側
金属製外壁
（形状確認の事）
t=0.35mm以上
+
防水紙 無し又は有り
+
ネオマフォームFS
t=20~50mm
+（複合板）
セメント板
t=20mm以上
JIS A 5404



認定書要件確認の事

S 造
@606以下

（ネマ耐火ｽﾊﾟﾝソール）

1時間耐火構造 外壁（非耐力）
FP060NE-184-5
旭化成建材 株式会社

屋外側
金属製外壁
（形状確認の事）
t=0.35mm以上
+
防水紙 無し又は有り
+
ネオマフォームFS
t=20~50mm
+（複合板）
セメント板
t=25mm以上
JIS A 5404




認定書要件確認の事

S 造
@606以下

（ネマ耐火ｽﾊﾟﾝソール）

防火構造 外壁（非耐力）
PC030BE-2361
旭化成建材 株式会社

屋外側
金属製外壁（縦張）
t=0.4mm以上
+
胴縁(18×45@500)
+
防水紙 有り
+
ネオマフォーム
t=20~210mm
+
防湿気密フィルム
無し又は有り
+
構造用面材
t=9mm以上

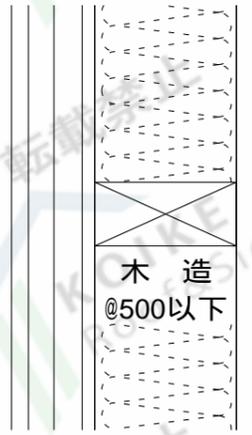


屋内側
せっこうボード
t=12.5mm以上
JIS A 6901
目地処理等要件あり

認定書要件確認の事

防火構造 外壁（非耐力）
PC030BE-2362
旭化成建材 株式会社

屋外側
金属製外壁（縦張）
t=0.4mm以上
+
胴縁(18×45@500)
+
防水紙 有り
+
ネオマフォーム
t=20~210mm
+
防湿気密フィルム
無し又は有り
+
セメント板面材
t=9mm以上

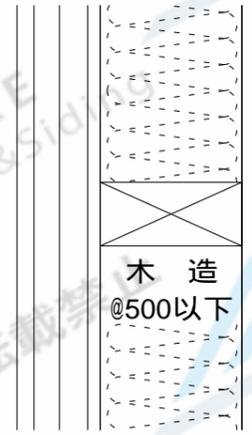

屋内側
せっこうボード
t=12.5mm以上
JIS A 6901
目地処理等要件あり

認定書要件確認の事


防火構造 木造外壁（非耐力）
PC030BE-3668(1)
金属製外壁（縦張）
t=0.35mm以上
旭化成建材 株式会社

防火構造 木造外壁（非耐力）
PC030BE-3668(2)
金属製外壁（縦張）
t=0.35mm以上
旭化成建材 株式会社

防火構造 木造外壁（非耐力）
PC030BE-3752(1)
金属製外壁（縦張・横張）
t=0.35mm以上
旭化成建材 株式会社

防火構造 外壁（非耐力）
PC030BE-2363
旭化成建材 株式会社

屋外側
金属製外壁（縦張）
t=0.4mm以上
+
胴縁(18×45@500)
+
防水紙 有り
+
ネオマフォーム
t=20~210mm
+
防湿気密フィルム
無し又は有り
+
せっこうボード
t=9.5mm以上
JIS A 6901

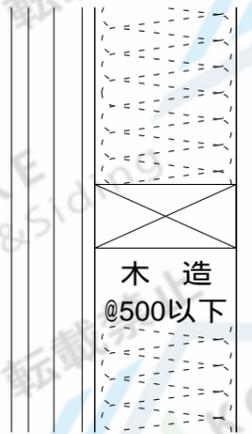


屋内側
せっこうボード
t=12.5mm以上
JIS A 6901
目地処理等要件あり

認定書要件確認の事

防火構造 外壁（非耐力）
PC030BE-2364
旭化成建材 株式会社

屋外側
金属製外壁（縦張）
t=0.4mm以上
+
胴縁(18×45@500)
+
防水紙 有り
+
ネオマフォーム
t=20~210mm
+
防湿気密フィルム
無し又は有り
+
VSボード
t=9mm以上
JIS A 5440

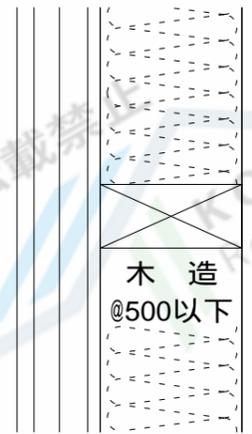

屋内側
せっこうボード
t=12.5mm以上
JIS A 6901
目地処理等要件あり

認定書要件確認の事



防火構造 木造外壁（非耐力）
PC030BE-3752(2)
金属製外壁（縦張・横張）
t=0.35mm以上
旭化成建材 株式会社

防火構造 木造外壁（非耐力）
PC030BE-3752(3)
金属製外壁（縦張・横張）
t=0.35mm以上
旭化成建材 株式会社

防火構造 木造外壁（非耐力）
PC030BE-3752(4)
金属製外壁（縦張・横張）
t=0.35mm以上
旭化成建材 株式会社



軒裏 1時間準耐火構造
 QF060RS-9124
 (準耐火(通)Re2001)
 (社)石膏ボード工業会

鼻隠・軒天
 金属板
 +
 強化せっこうボード
 t = 15mm
 JIS A 6901

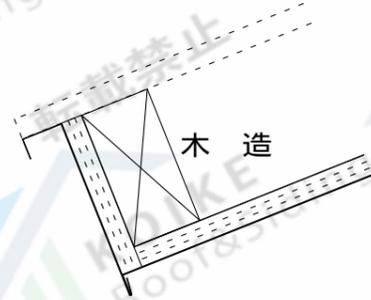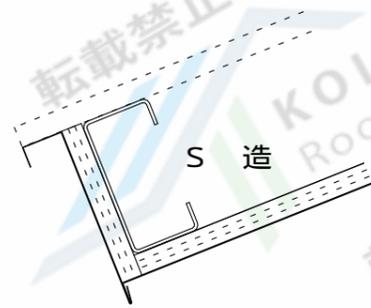


軒裏 45分準耐火構造
 QF045RS-9123
 (準耐火(通)Re1001)
 (社)石膏ボード工業会

鼻隠・軒天
 金属板
 +
 強化せっこうボード
 t = 12.5mm
 JIS A 6901

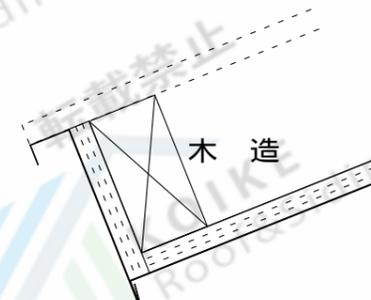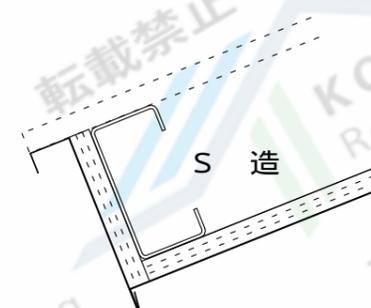


屋根、屋内側の部分、天井 30分準耐火構造
 H12建設省告示第1358号

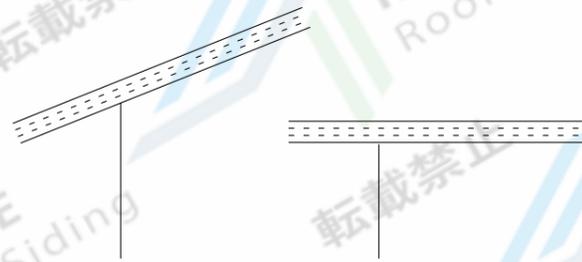

強化せっこうボード
 t = 12.5mm以上
 JIS A 6901

屋根、屋内側の部分、天井 30分準耐火構造
 H12建設省告示第1358号

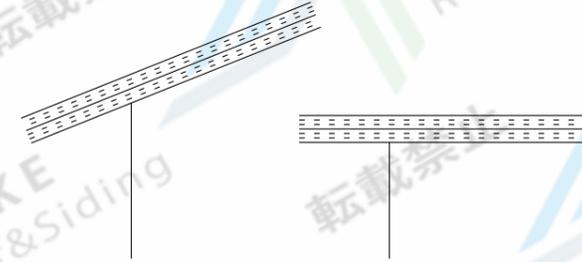

せっこうボード
 t = 9.5mm以上
 JIS A 6901
 +
 せっこうボード
 t = 9.5mm以上
 JIS A 6901